

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Маршальская средняя общеобразовательная школа»

238317, Калининградская область
Гурьевский район, пос. Маршальское,
ул. Школьная
ИНН 3917013038 КПП 391701001
ОГРН 1023902295834 ОКПО 42357748

тел.(факс) 8(40151)3-92-34
8(40151) 3-92-42
e-mail: school78@yandex.ru
Web-сайт: <http://m-school.klgd.eduru.ru/>

Исх . № 48
от 01.06.2020г.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Гурьевскому округу

директора МБОУ «Маршальская СОШ»
С.Е. Корниенко

Ответ на Предписания ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области № 42/1/1 от 27.12.2019г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», администрация МБОУ «Маршальская СОШ» сообщает, что меры по устранению причин и условий, по выявленным нарушениям приняты:

Пункты предписания	Мероприятие по исполнению
1	ИСПОЛНЕНО. Издан приказ по школе «О переименовании помещения актового зала в танцевальный зал» от 09.01.2020г. №1/4 , в соответствии с «Положением о танцевальном зале МБОУ «Маршальская СОШ» - нет необходимости крепления к полу кресел, или звеньев из них. /Приложение №1 Приказ от 09.01.2020г. №1/4/
2	ИСПОЛНЕНО. В связи с предстоящим капитальным ремонтом помещения актового зала в июле 2020г. предусмотрено ширину эвакуационных выходов из помещения в соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390). /Приложение №2 Ведомость объемов работ. Локальная смета №1/

3	<p>ИСПОЛНЕНО. ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» произведен расчет технических решений по огнезащитной обработке Срок исполнения 14.06.2020г. /Приложение №3 Коммерческое предложение/</p>
4,5,11,12,14	<p>ИСПОЛНЕНО. ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» произведен расчет индивидуального пожарного риска на объекте МБОУ «Маршальская СОШ» Срок исполнения 14.06.2020г. /Приложение №3 Коммерческое предложение/</p>
6	<p><u>ИСПОЛНЕНО</u> Все запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа /ФОТО Приложение №4/</p>
7, 8,9	<p><u>НЕ ИСПОЛНЕНО</u> из – за отсутствия денежных средств. ООО «Технологии безопасности и комфорта» разработала коммерческое предложение по модернизации системы АПС и СОУЭ в школе на сумму 713113,06 руб. /Приложение № 5 Коммерческое предложение/</p> <p>В Управление образование администрации Гурьевского городского округа было направлено ходатайство от 27.04.2020 г. №38 о выделении денежных средств на модернизацию системы АПС и СОУЭ в школе на сумму 713113,06 руб. /Приложение № 6 ходатайство от 27.04.2020 г. №38 /</p>
10	<p><u>ИСПОЛНЕНО.</u> Обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируются в исправном состоянии /Приложение №7Акт проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты/</p>
13	<p>ИСПОЛНЕНО. Вставлена дверь, в противопожарном исполнении отделяющая подвал от первого этаже здания / Приложение №8 Сертификат соответствия. Счет на оплату №58 от 10.02.2020г./</p>

Директор
 МБОУ «М.



С.Е. Корниенко

Приложение №1

к ответу на предписание от 27.12.2019г. № 42/1/1

Калининградская область
Гурьевский городской округ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Маршальская средняя общеобразовательная школа»
238317, Калининградская область, Гурьевский район,
пос. Маршальское, ул. Школьная
тел./факс (840151) 3-92-34

ПРИКАЗ

09.01. 2020 г.

№ 1/4

**О переименовании
помещения актового зала
в танцевальный зал**

В связи с предстоящим капитальным ремонтом (реконструкцией) помещения актового зала

приказываю:



1. Переименовать «Актовый зал» в «Танцевальный зал».
2. Оборудовать помещение актового зала в танцевальный зал в соответствии со сметной документацией.
3. Утвердить положение о танцевальном зале /Приложение №1/
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Галушко Леонида Михайловича, заместителя директора по АХЧ.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор
МБОУ «Маршальская СОШ»



С.Е. Корниенко

С приказом ознакомлены:
09.01.2020г.



Л.М. Галушко



**КОПИЯ
ВЕРНА**



Принято
Педагогическим советом
Протокол № 1
от 30.08.2019 г.




Положение о танцевальном зале МБОУ «Маршальская СОШ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Танцевальный зал - помещение для проведения культурно - массовых мероприятий, оборудованное посадочными креслами, сценой, занавесом, видео - музыкальной аппаратурой.
- 1.2. Танцевальный зал предназначен для использования в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста обучающихся и педагогических работников, реализации востребованных событийных мероприятий для обучающихся в сфере культуры и искусства.
- 1.3. Использование танцевального зала направлено на поддержку и укрепление традиций школы, развитие у обучающихся сценической выдержки, исполнительского мастерства, реализацию ранней профессиональной ориентации, мотивации творчества в профессиональных формах.
- 1.4. Использование танцевального зала регламентируются следующими нормативными документами:
 - законодательством РФ в сфере образования и культуры;
 - нормативно-правовыми актами, касающимися организации и проведения культурно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях;
 - Сан ПиН 2.4.2.2821-10;
 - Уставом МБОУ «Маршальская СОШ»;
 - приказами и распоряжениями директора МБОУ «Маршальская СОШ»;
 - данным Положением.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЗАЛА

- 2.1. Зал используется для проведения разноуровневых (школьных, районных, городских) конкурсов, праздничных концертов, дискотек, балов и иных культурно - массовых мероприятий и театрально-зрелищных постановок для педагогов и сотрудников, обучающихся, родителей, гостей.
- 2.2. Зал используется для организации репетиционных занятий при подготовке к культурно - массовым мероприятиям.
- 2.3. Зал используется для проведения внеурочных, досуговых мероприятий в рамках дополнительного образования (кружковой деятельности).
- 2.4. Допускается использование танцевального зала для проведения учебных, лекционных занятий с разрешения директора школы.
- 2.5. Контроль состояния танцевального зала в соответствии с его режимами функционирования, сопровождение и ремонт электрических сетей, освещения, системы отопления и кондиционирования, уборку и ремонт зала обеспечивает заместитель директора по АХЧ.
- 2.6. Ответственность за эксплуатацию аудио - и видеоаппаратуры танцевального зала, а также за сохранность всего оборудования, мебели, музыкальных инструментов во время подготовки и проведения культурно - массовых мероприятий возлагается на заместителя директора по ВР (либо иных лиц по приказу директора).
- 2.7. Танцевальный зал может использоваться для проведения и подготовки культурно-массовых мероприятий 5 дней в неделю.
- 2.8. Ключ от актового зала хранится на вахте, и выдается под подпись ответственного лица.

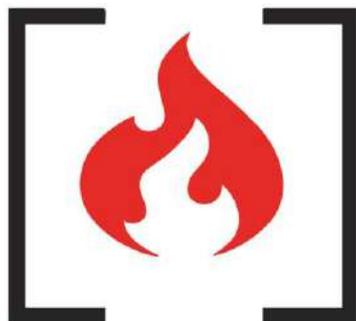

Общество с ограниченной ответственностью
«ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ»
236022, Калининград, ул. Уральская 18,
ИНН/КПП 3906338732/390601001
Тел 799-701, 8-981-450-99-95
proekt@pozhpromtorg.ru/www.ppt39.ru
Лицензия МЧС №39-Б/00100
Свидетельство аккредитации
экспертной организации №26/ЭО/19-ПБ


от «28» декабря 2019г.


Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование услуги	Сумма
1	Расчет индивидуального пожарного риска на объекте МБОУ «Маршальская СОШ» находящаяся по адресу Калининградская область, Гурьевский район, пос. Маршальское, ул. Школьная	98 000 руб.
2	Разработка технических решений по огнезащитной обработке	60 000 руб.

Исполнительный директор
И. А. Мизеркевич

Фото запоров на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа МБОУ «Маршальская СОШ»

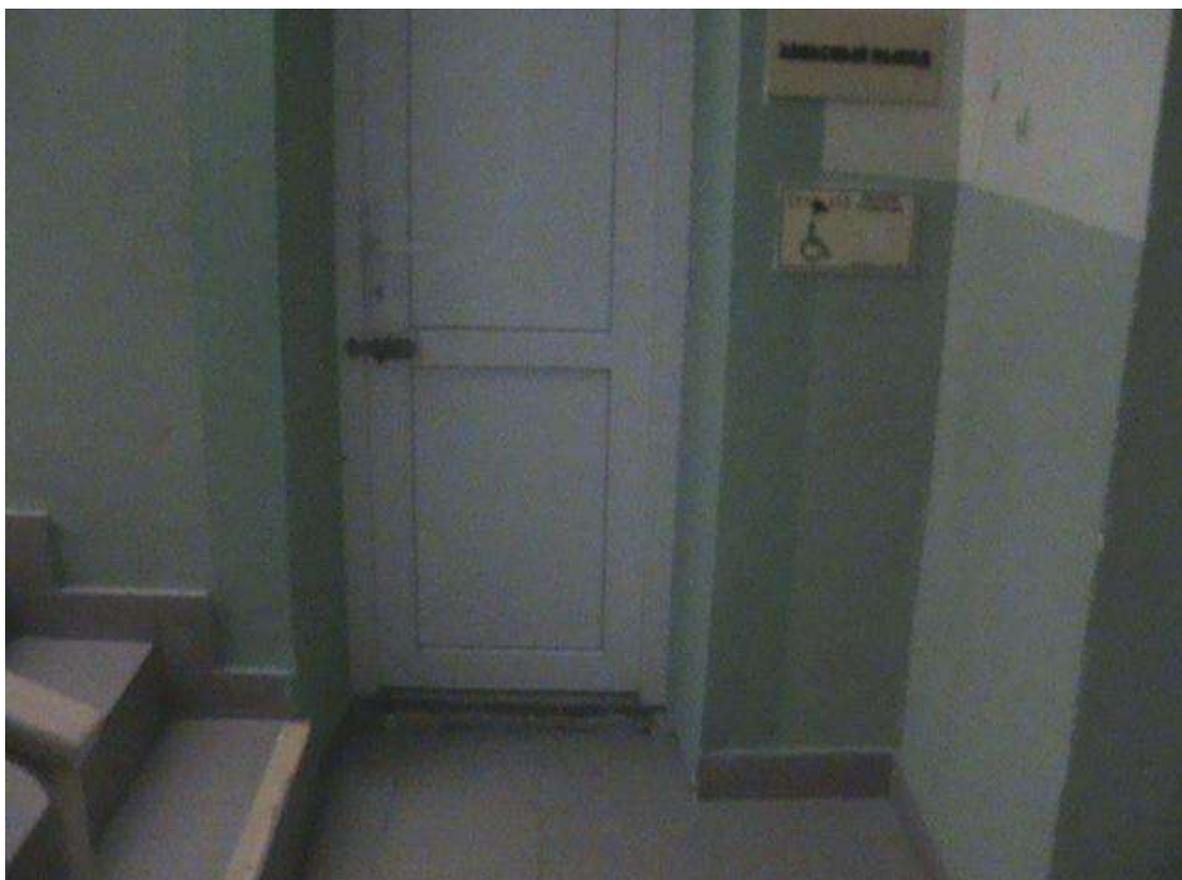

Подрядчик: ООО « Технологии безопасности и комфорта »
составил: инженер Сячин М.В.

/Морозов А.В.

Заказчик:

Ком. предложение № ПС/20/03-16 от 16 марта 2020г.

На модернизацию системы АПС и СОУЭ в школе .

1. Сметная стоимость оборудования.

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1 Комплект крепежный	шт.	16800	6	100800
2 Кабель КПСнг (А)-FRLSLTx 2x2x0,5	м.	3000	22	66000
3 Кабель КПСнг (А)-FRLSLTx 1x2x0,75	м.	2000	36	72000
4 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5	м.	45	95	4275
5 Датчик дымовой ИП 212-45	шт.	0	330	0
6 Коробка соединительная МЕТА 7403-4	шт.	10	202	2020
7 Розетка электрическая 2-я	шт.	1	120	120
8 Короб 25*16 Промрукав	шт.	22	54	1188
9 Плавкая вставка в ВРЩ	шт.	1	410	410
10 Проект аварийного освещения школы	шт.	1	18000	18000
ИТОГО по I разделу:				264813

2. Монтажные работы.

№	N.N.прейскуранто в.ценников и др.	Наименование работ	Раз-ряд	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. руб		Тариф-ная ставка руб.	Сметная стоимость руб.
						единицы	общая		
1	10-04-067-21	Установка ППК до 20 лучей	4,3	шт.	1	12,00	12,00	86,23	1034,76
2	10-08-005-07	Прокладка кабеля	4	100м	50,45	73,00	3682,85	82,53	303945,61
3	10-08-005-03	Установка акустической колонки	3,5	шт.	110	3,50	385,00	77,91	29995,4
4	10-04-067-23	Демонтаж, монтаж дым-го и руч-го извещателя	4	шт.	341	3,50	1193,50	82,53	98469,6
5	10-08-001-02	Коммутация коробки распределительной	3,3	шт.	10	3,00	30,00	76,06	2281,80
6	10-08-001-05	Демонтаж и монтаж теплового извещателя	4	шт.	3	3,50	10,50	82,53	866,6

ИТОГО ФОТР: 436623,64
Накладные расходы от ФОТР- (100%*0,7): 0,00
Сметная прибыль от ФОТР-(65%*0,9): 0,00
ИТОГО по II разделу: 436623,64

3. Пусконаладочные работы.

1	01-10-010-01	Измерение сопротивления ШС	3,5	Изм. Уч.	13	9	117	77,91	9115,47
2	01-10-002-01	Схема образования участка сигнал.	Р5р	участок	1	27	27	94,85	2560,95

ИТОГО ФОТР: 11676,42
Накладные расходы от ФОТР- (65%*0,7): 0,00
Сметная прибыль от ФОТР-(40%*0,9): 0,00
Всего пусконаладочные работы: 11676,42
Итого по I разделу: 264813,00
Итого по II и III разделу: 448300,06
Проектирование: 0,00
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 713113,06



КОПИЯ ВЕРНА

Директор 

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Маршальская средняя общеобразовательная школа»**

238317, Калининградская область
 Гурьевский район, пос. Маршальское,
 ул. Школьная
 ИНН 3917013038 КПП 391701001
 ОГРН 1023902295834 ОКПО 42357748

тел.(факс) 8(40151)3-92-34
 8(40151) 3-92-42

e-mail: school78@yandex.ru

Web-сайт: <http://m-school.klgd.eduru.ru>

Исх. № 38
 от 27.04.2020 г.

Начальнику Управления образования
 администрации Гурьевского городского округа

В.В. Мокшиной

директора МБОУ «Маршальская СОШ»

С.Е.М Корниенко



КОПИЯ ВЕРНА
 Директор *[Signature]*

Ходатайство

Уважаемая Валентина Васильевна!

Администрация МБОУ «Маршальская СОШ» просит выделить денежные средства на исполнение Предписания ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области № 42/1/1 от 27.12.2019г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности (Предписание прилагается, 14 пунктов) в размере 871113,06 рублей в соответствии с таблицей:


Пункты предписания	Мероприятие по исполнению	Сумма, руб.	Коммерческое предложение
3,4,5,11,12,14	1. Расчет индивидуального пожарного риска 2. Расчет категорий помещений по взрывопожарной опасности 3. Технические решения по огнезащитной обработке и соответствию преград на путях эвакуации	158 000,00	ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» (Коммерческое предложение прилагается)
7, 8,9	Модернизация системы АПС и СОУЭ в школе	713113,06	ООО «Технологии безопасности и комфорта» (Коммерческое предложение прилагается)
	ИТОГО	871113,06	

Директор
 МБОУ «Маршальская СОШ»



[Signature]

С.Е. Корниенко

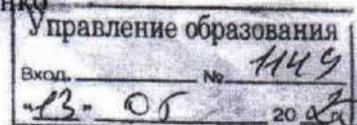



А К Т

проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты

« 14 » января 2020 г.

Рабочая комиссия в составе:
представителя заказчика : **Директор МБОУ Маршальская СОШ Корнеев С.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя монтажно-наладочной организации
Директор ООО «Технологии Безопасности и Комфорта» Морозов А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

провела контрольное опробование, испытание и проверку работоспособности систем противопожарной защиты и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлена к проверке работоспособности **АУПС, СОУЭ**

смонтированная в _____ (наименование установки)
здании школы
_____ (наименование объекта)

по адресу: **Калининградская обл. Гурьевский р-н пос. Маршальское ул. Школьная**

по проекту, разработанному **ООО «Монтаж центр»**

2. Общая площадь: _____ м кв. Защищаемая площадь: _____ м кв.

№ п/п	Наименование основных смонтированных средств	Тип, марка оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1	Прибор охранно-пожарный	Магистр-30	Шт.	1
2	Дымовой пожарный извещатель	ИП 212-45	Шт.	164
3	Ручной пожарный извещатель	ИПР-55К	Шт.	16
4	Световое табло	«Выход»	Шт.	16
5	СЗУ	Призма-200	Шт.	1
6	Звуковое устройство	Иволга	Шт.	0
7	Тепловой пожарный извещатель	ИП-101-1-А	Шт.	14

Монтажные и пусконаладочные работы выполнены : **ООО « Новые Технологии »**

с «12» апреля по «14» апреля 2010 г.

ВЫВОД

На момент проведения контрольного опробования АУПС и СОУЭ находятся в рабочем состоянии. Сигнал о пожаре выведен на пульт «01».

Рекомендуется замена существующего кабеля на кабель марки КСВВнг(А)-LSLTx. При проведении ремонтно-восстановительных и дополнительных монтажных работ использовать кабель только марки КСВВнг(А)-LSLTx.

Представитель Заказчика: **Директор МБОУ Маршальская СОШ**



(Handwritten signature)

/ Корнеев С.Е.

Монтажной организации: **Директор ООО «Технологии Безопасности и Комфорта»**

(Handwritten signature)



Морозов А.В.

КОПИЯ ВЕРНА



Директор *[Signature]*

А К Т

проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты

" 26 " июля 2019 г.

Рабочая комиссия в составе:

представителя заказчика : **Директор МБОУ Маршальская СОШ Корнеев С.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя монтажно-наладочной организации

Директор ООО «Технологии Безопасности и Комфорта» Морозов А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

провела контрольное опробование, испытание и проверку работоспособности систем противопожарной защиты и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлена к проверке работоспособности

АУПС, СОУЭ

смонтированная в _____
(наименование установки) здании школы
(наименование объекта)

по адресу: Калининградская обл. Гурьевский р-н пос. Маршальское ул. Школьная

по проекту, разработанному ООО «Монтаж центр»

2. Общая площадь: _____ м кв. Защищаемая площадь: _____ м кв.

№ п/п	Наименование основных смонтированных средств	Тип, марка оборудования	Ед.изм.	Кол-во
1	Прибор охранно-пожарный	Магистр-30	Шт.	1
2	Дымовой пожарный извещатель	ИП 212-45	Шт.	164
3	Ручной пожарный извещатель	ИПР-55К	Шт.	16
4	Световое табло	«Выход»	Шт.	16
5	СЗУ	Призма-200	Шт.	1
6	Звуковое устройство	Иволга	Шт.	0
7	Тепловой пожарный извещатель	ИП-101-1-А	Шт.	14

Монтажные и пусконаладочные работы выполнены : **ООО « Новые Технологии »**

с «12» апреля по «14» апреля 2010 г.

ВЫВОД

На момент проведения контрольного опробования АУПС и СОУЭ находятся в рабочем состоянии. Сигнал о пожаре выведет на пульт «01». Рекомендуется замена существующего кабеля на кабель марки КСВВнг(А)-LSLTx. При проведении ремонтно-восстановительных и дополнительных монтажных работ использовать кабель только марки КСВВнг(А)-LSLTx.

Представители:
Заказчик: **Директор МБОУ Маршальская СОШ**



[Signature]

/ Корнеев С.Е.

Монтажной организации: **Директор ООО «Технологии Безопасности и Комфорта»**

[Signature]

